

SITUACE


1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
ČÍSLO	NÁZEV	PLŮCHA [m²]	DRUH PODLAHY	STĚNY	STŘEŠÍ / PODKLAD
190	BRUKOVANÝ ČAST	770	LEŠTĚNÝ DRÁTOKOVAN	BETONOVÉ PANELE	TRAPEZOVÝ PLECH
191	VÝROBNÍ ČÁST	2 363,71	LEŠTĚNÝ DRÁTOKOVAN	BETONOVÉ PANELE	TRAPEZOVÝ PLECH
192	EMPIEČNÝ ČAST	1 111	LEŠTĚNÝ DRÁTOKOVAN	BETONOVÉ PANELE	TRAPEZOVÝ PLECH
193	KOMPREZOR	8,2	LEŠTĚNÝ DRÁTOKOVAN	BETONOVÉ PANELE	TRAPEZOVÝ PLECH
celkem		4 248,81			

- únikový východ
- směr úniku osob
- požární odolnost vodorovné konstrukce
- požární uzávěr EI 30 DP1 + C2
- požární uzávěr EI 30 DP3 + C2
- požární uzávěr EI 30 DP1 uzavírá LDP
- požární uzávěr EI 60 DP1 uzavírá LDP
- požární uzávěr EI 30 DP1
- požární uzávěr EI 60 DP1 uzavírá EPS
- požární uzávěr EI 60 DP1 + C2
- požární uzávěr EI 60 DP1 + C2
- požární uzávěr EI 30 DP1 + C2
- požární uzávěr EI 30 DP1 + C2
- přenosný hasičský přístroj
- hranice požárního úseku
- vnitřní odběrní místo
- číslo LDP
- tlačítko spouštění větrání CHUC
- nouzové osvětlení
- požární žebřík
- číslo EPS
- ventilátor větrání CHUC
- příprava KTPO, OPPO

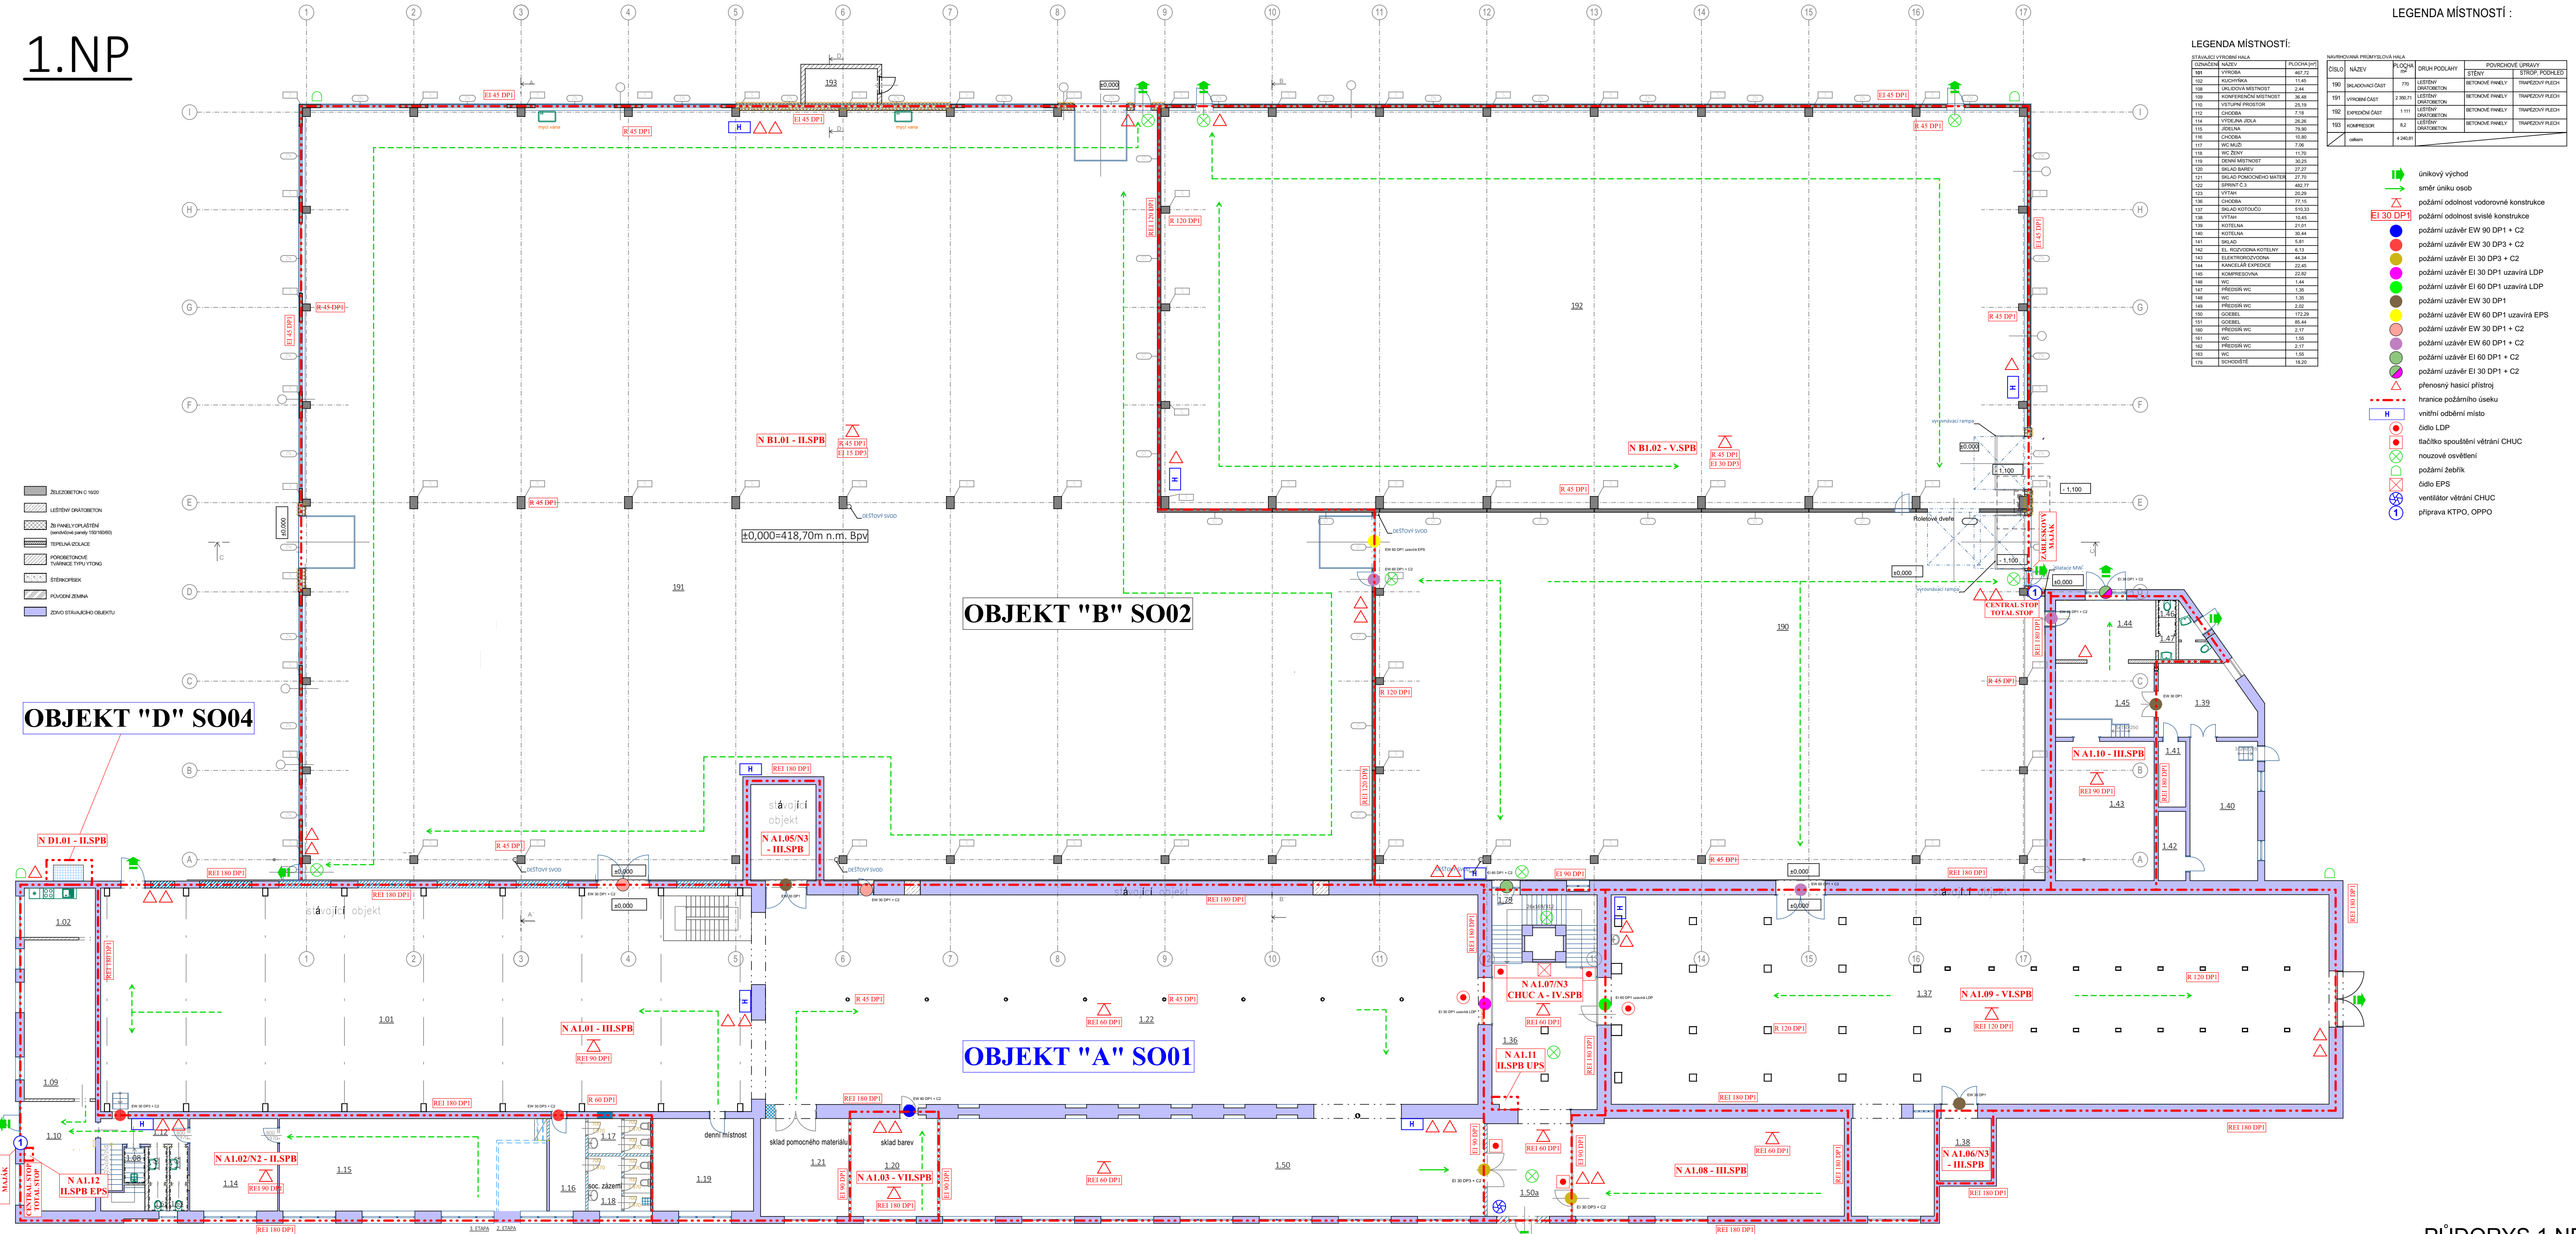

3.NP

